


экз 70

Температурный график и режимная карта  
(межотопительный период)

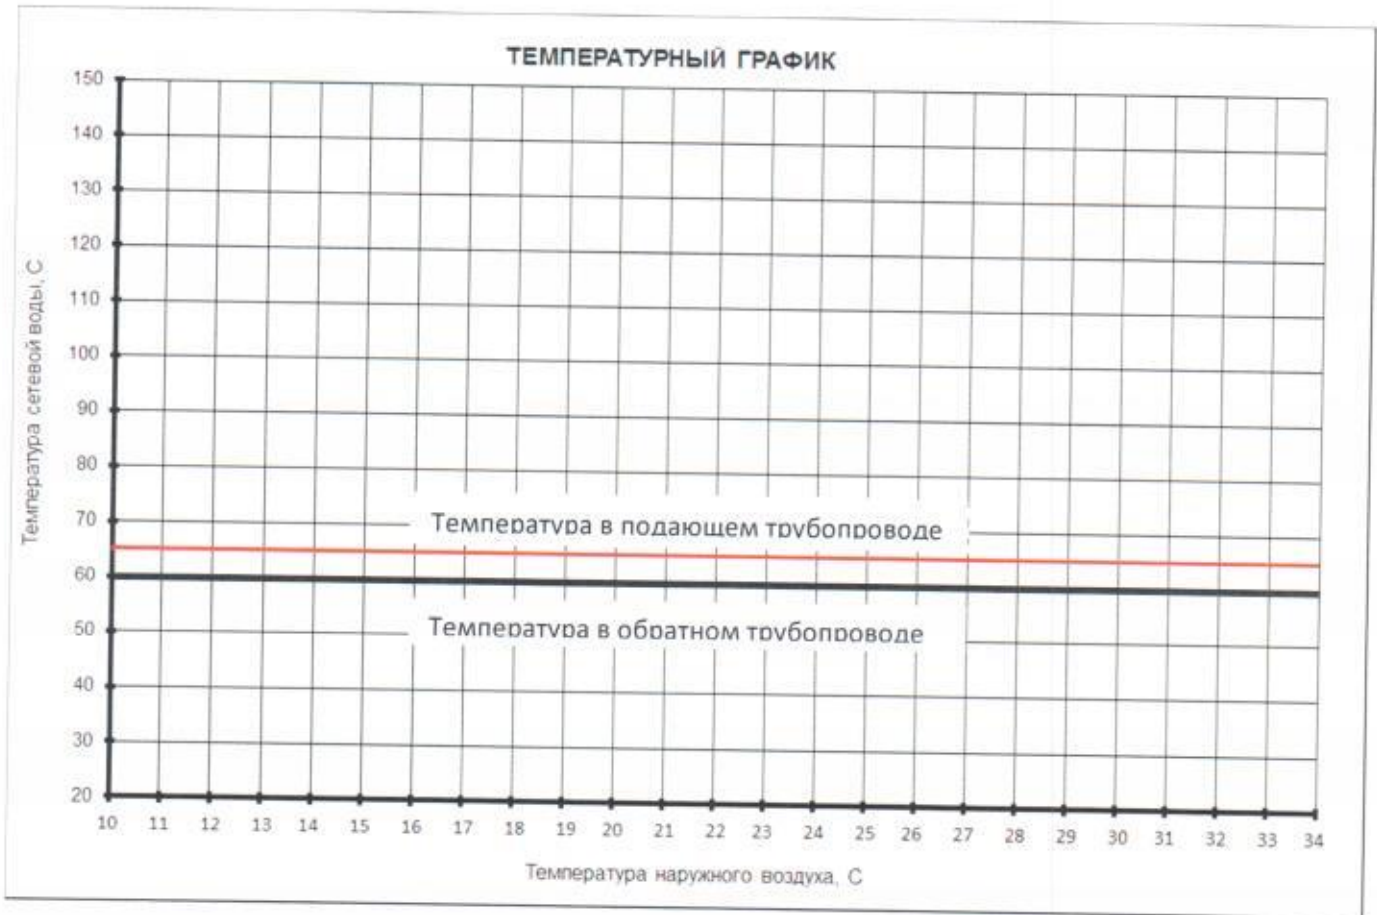

Допустимый диапазон в подающем и обратном трубопроводах  $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Параметры теплоносителя	Значения
Давление в подающем трубопроводе, кгс/см <sup>2</sup>	5,5
Давление в обратном трубопроводе, кгс/см <sup>2</sup>	2,5-3
Расход сетевой воды, т/ч	45,6

Теплоснабжающая организация

С.В. Косенко

Абонент

Е.П. Гавриленко



*Владимир Владимирович*